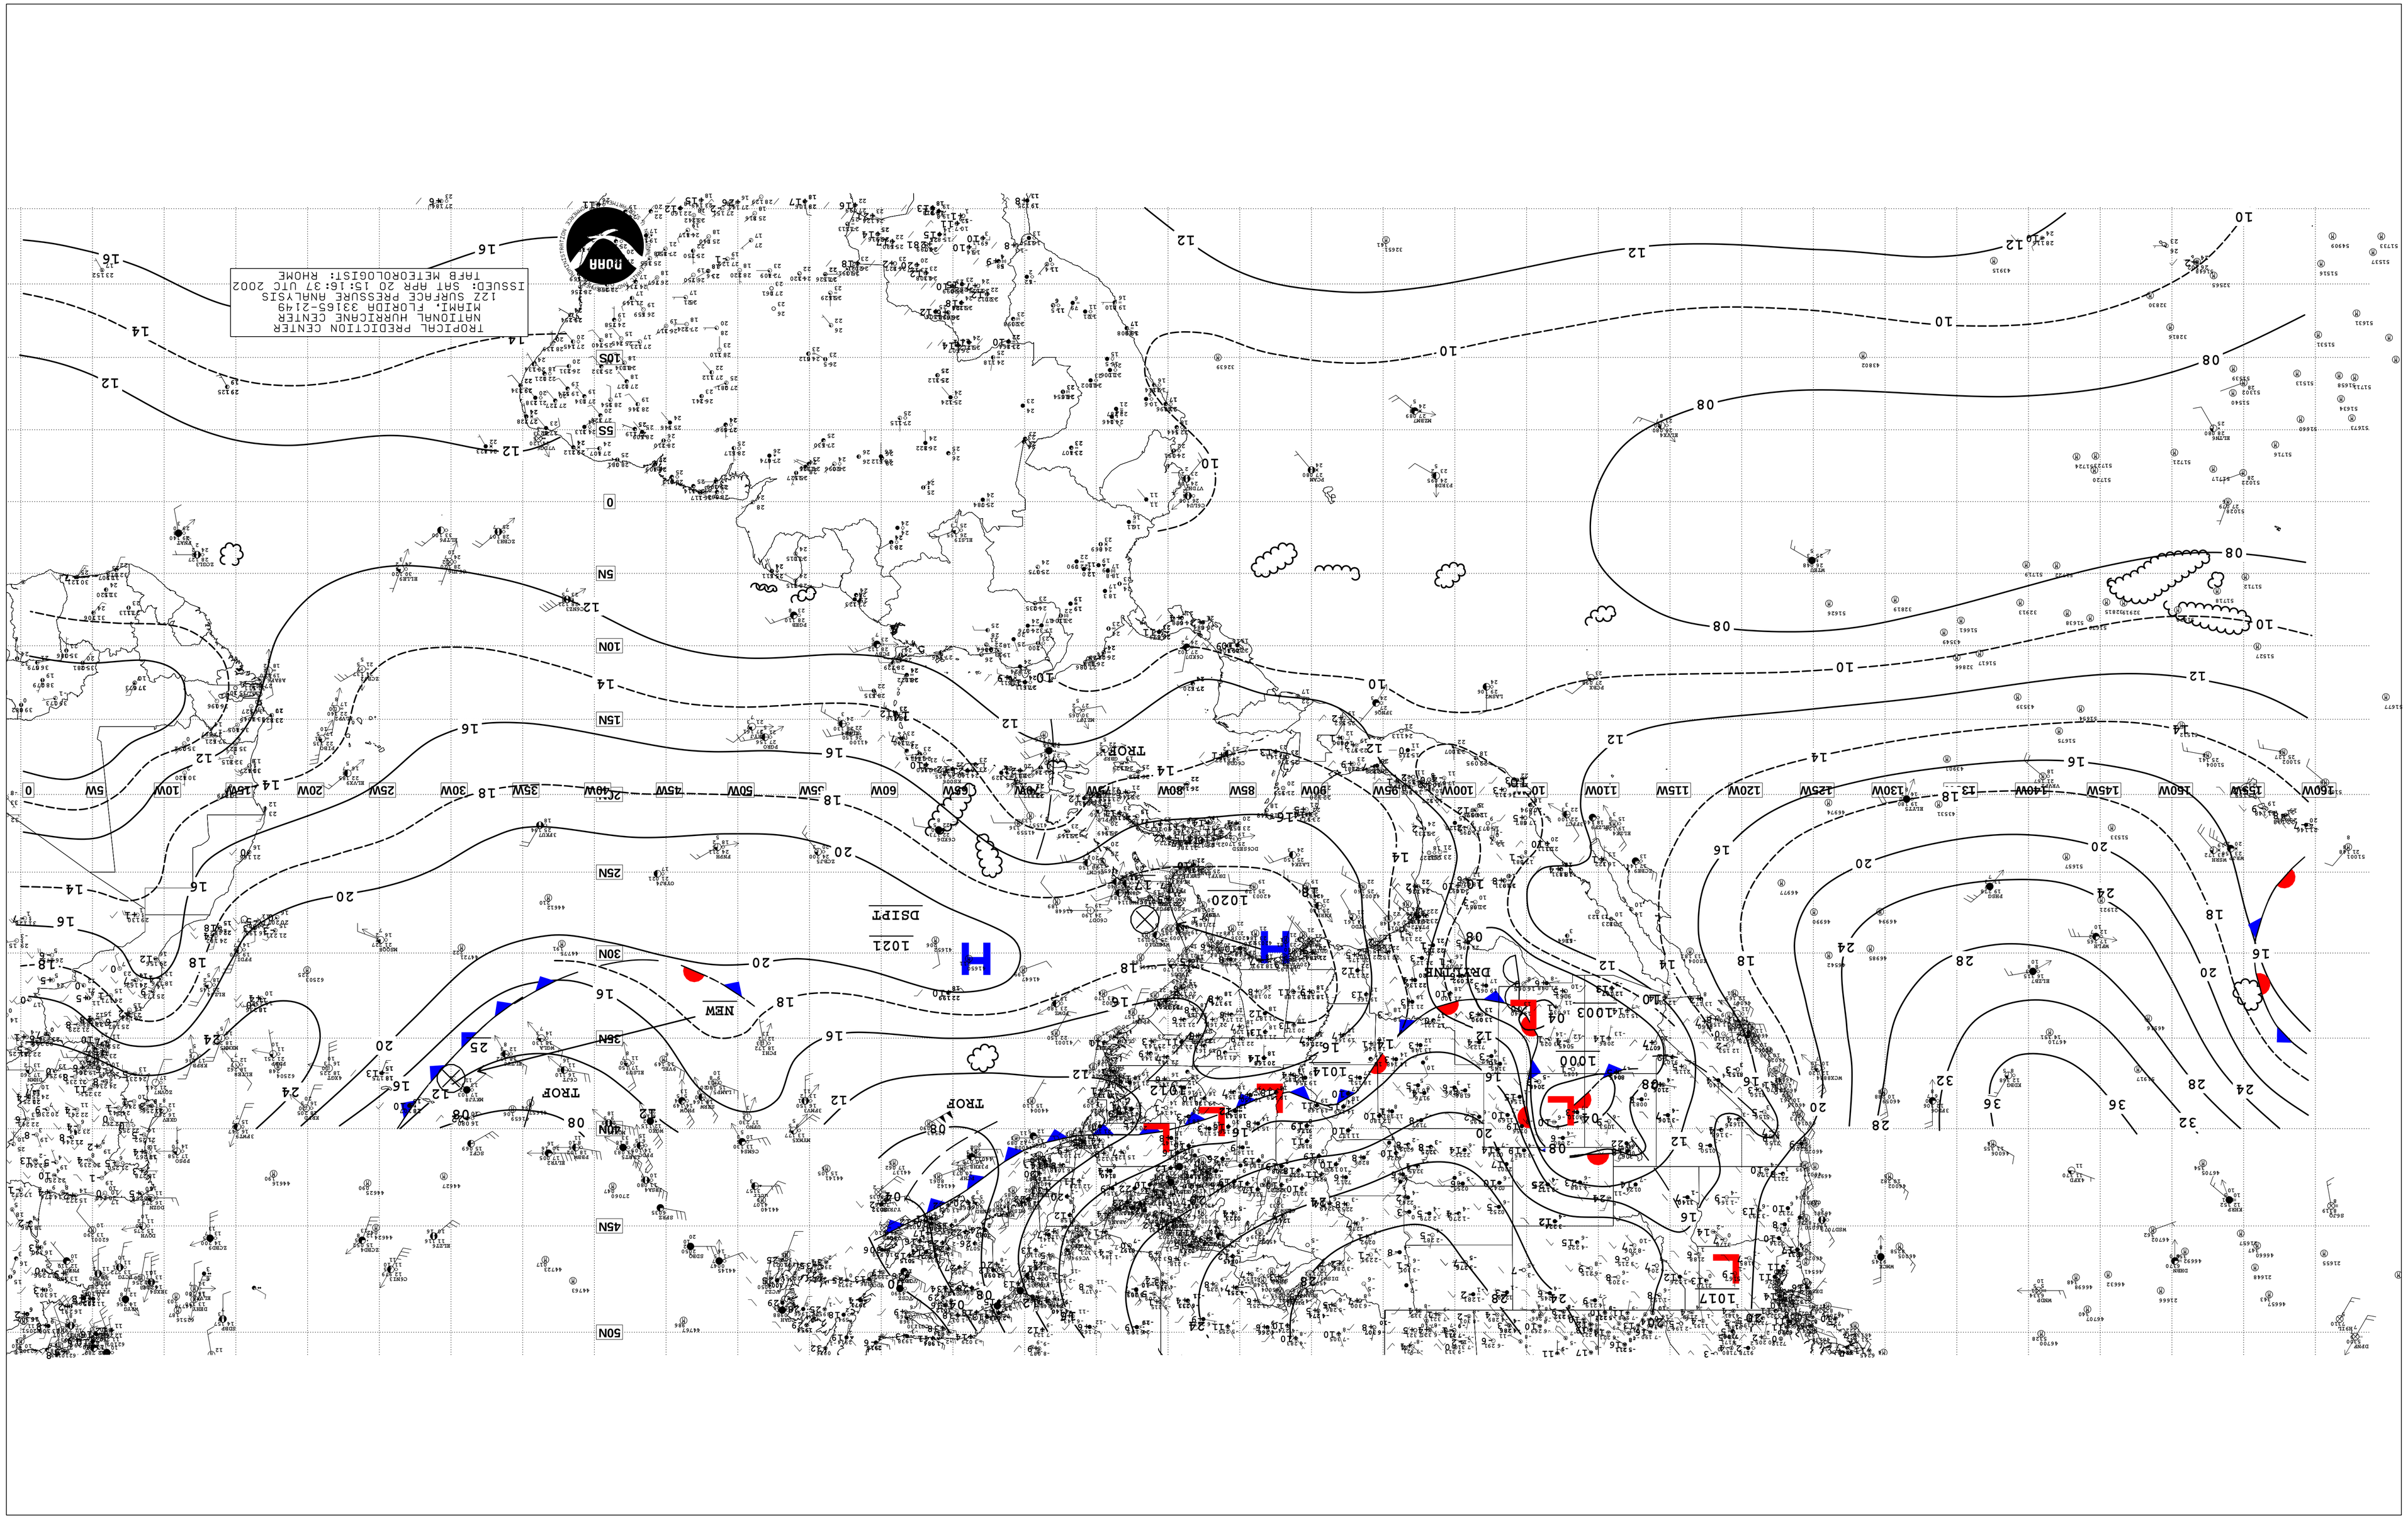
TROPICAL PREDICTION CENTER
NATIONAL HURRICANE CENTER
MIAMI, FLORIDA 33165-2149
12Z SURFACE PRESSURE ANALYSIS
ISSUED: SAT APR 20 15:16:37 UTC 2002
TAFB METEOROLOGIST: RHOME
NOAA
DRITTING
DSIPT
NEW
TROF
TROF
TROF
1017
1000
1003
1020
1021
1014
1012
50N
45N
40N
35N
30N
25N
20N
15N
10N
5N
0
5S
10S
15S
0
5W
10W
15W
20W
25W
30W
35W
40W
45W
50W
55W
60W
65W
70W
75W
80W
85W
90W
95W
100W
105W
110W
115W
120W
125W
130W
135W
140W
145W
150W
155W
160W